

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
наименование территориального органа МЧС России, специального управления

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому  
округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому  
муниципальному району управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Пермскому краю

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44; тел. 8-342-258-40-01 доб.313,13 onpr.gu@59.mchs.gov.ru  
(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер  
телефона, электронный адрес)

**Предписание об устранении нарушений  
обязательных требований пожарной безопасности № 192/1**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению  
«Кунгурский сельскохозяйственный колледж»

указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилась контрольное (надзорное) мероприятие

Во исполнение решения заместителя начальника 13 Отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному  
округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
Чиркова Д.В. от 13.09.2021 № 192, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» в период с 14 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин. 20 сентября 2021г., с 14 час. 00 мин. по  
14 час. 30 мин. 30.09.2021г., Чирковым Дмитрием Васильевичем, заместителем начальника 13  
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу,  
Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Пермскому краю,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»  
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Ответственный за  
производственную практику, охрану труда и гражданскую защиту ГБПОУ «Кунгурского  
сельскохозяйственного колледжа» Ситников Александр Сергеевич, (действующий по  
доверенности от 19.07.2021г № 13)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей  
90 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| №<br>п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены                                                                                                                                | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                       | 5                    |
| 1.       | Руководителем организаций не определены категории для производственных и складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение.                                               | п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.                                                                                                                                                                     | 01.10.2022                                                              |                      |
| 2.       | Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Учебные мастерские класс функциональной пожарной опасности - Ф4.2, гараж класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2 | статья 32, статья 88 часть 1 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».                                                                                                                                                                                     | 01.10.2022                                                              |                      |
| 3.       | В гараже для тракторов расположен склад для хранения различных материалов, дверь в склад не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная, обита железом).                                                                                                                                                                                                                | ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".                                                                                                                                                                                                  | 01.10.2022                                                              |                      |
| 4.       | В учебной мастерской, где стоит комбайн, ручной пожарный извещатель установлен на расстоянии менее 1,5 метра от уровня пола. (фактически 1,25 м).                                                                                                                                                                                                                                    | п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;<br>п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | 01.10.2022                                                              |                      |
| 5.       | Декларация пожарной безопасности в отношении учебно-производственных мастерских не уточнена в связи со                                                                                                                                                                                                                                                                               | ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";                                                                                                                                                                                                      | 01.10.2022                                                              |                      |



| №<br>п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                           | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены                                                                                                                                                                        | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                       | 5                    |
|          | сменой руководителя учреждения и не представлена в уведомительном порядке для регистрации.                                                                                                                                                                                                                 | Приказа МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности". |                                                                         |                      |
| 6.       | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.                                                                                                                                                                                                                                  | 01.10.2022                                                              |                      |
| 7.       | Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.                                                                                                                                                             | п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.                                                                                                                                                                                                                                  | 01.10.2022                                                              |                      |
| 8.       | Здание гаража (бывшая автомойка) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.                                                                                                                                                                                                           | прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".                                                           | 01.10.2022                                                              |                      |
| 9.       | В соответствии с исполнительной документацией на автоматическую пожарную сигнализацию 2019-003-АПС в гараже, где стоят трактора над эвакуационным выходом во внутренний двор отсутствует                                                                                                                   | п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система                                                                                                                                    | 01.10.2022                                                              |                      |

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                       | 5                    |
|       | световой указатель «Выход».                                                                                      | оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».                                                                                                                                     |                                                                         |                      |

При проверке использовались следующие технические средства: рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г; фотокамера фотоаппарата Canon PS 2006.


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБПОУ «КСХК»

Пилипчук Н.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

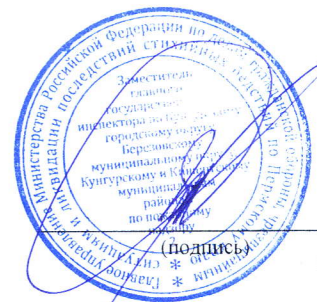
  
(подпись)

Зам. начальника 13 ОНПР УНПР

ГУ МЧС России по пермскому краю

Чирков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)





13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу,  
Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«01» октября 2021 г., 16 час.00 мин.  
(дата и время составления акта)

Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 1  
(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**  
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 10.09.2021 № 192, учетный номер: 59210061000200734738

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Чирковым Дмитрием Васильевичем, заместителем начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки привлечены:  
специалисты: не привлекались

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: Учебные мастерские, гаражи, учебные классы  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению): Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кунгурский сельскохозяйственный колледж», ИНН: 5940100821. Юридический адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» сентября 2021 г., 14 час. 30 мин.

по «01» октября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня, 03 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «20» сентября 2021 г., 14 час. 30 мин по 16 час. 00 мин.

с «30» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин по 14 час. 30 мин.

по месту: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 20.09.2021, фототаблица

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) Инструментальное обследование:

в следующие сроки:

с «20» сентября 2021 г., 14 час. 30 мин по 16 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования от 20.09.2021, фототаблица

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

3) Истребование документов:

в следующие сроки:

с «23» сентября 2021 г., 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, г. Кунгур, Гоголя, 1.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен: представленные документы изучены в рамках проведения проверки.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).



10. При проведении выездной проверки заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Сопроводительное письмо от 21.09.2021г № 438/01-8; 2. декларация пожарной безопасности от 19.02.2010 № 57223-00006-2-23-230; 3. приказ от 20.08.2012г № 65-0 «Об установлении противопожарного режима»; 4. Программа вводного инструктажа от 01.09.2017г; 5. исполнительная документация на АПС и СОУЭ от 2019 года; 6. Технический паспорт домовладения от 12.02.2021г; 7. технически паспорт на домовладение от 24.08.2020г; 8. сертификаты по пожарной сигнализации; 9. инструкция о мерах пожарной безопасности от 16.08.2021г; 10. гражданско-правовой договор № 19/2021; 11. Государственный контракт № 165; 12. приказ от 20.08.2021г № 66-0 «О назначении лиц ответственных за пожарную безопасность»; 13. приказ от 20.08.2021г № 64-0 «О запрете курения»; 14. обучение по пожарно-техническому минимуму; 15. Акт приемки технических средств сигнализаций в эксплуатацию; 16. сертификаты на огнетушители; 17. лицензия; 18. приказ от 19.12.2019г № СЭД-26-01-13-117 «О назначении на должность»; 19. свидетельство о постановке на учет; 20. устав; 21. выписка из ЕГРЮ; 22. инструкция о порядке действия персонала; 23. расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности; 24. технически паспорт от 12.02.2021г; 25. выписка из ЕГРЮ.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководителем организаций не определены категории для производственных и складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;
2. В нарушение статья 32, статья 88 часть 1 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Учебные мастерские класс функциональной пожарной опасности - Ф4.2, гараж класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2;
3. В нарушение ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В гараже для тракторов расположен склад для хранения различных материалов, дверь в склад не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная, обита железом);



4. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». В учебной мастерской, где стоит комбайн, ручной пожарный извещатель установлен на расстоянии менее 1,5 метра от уровня пола, (фактически 1,25 м);
5. В нарушение ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", приказа МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности". Декларация пожарной безопасности в отношении учебно-производственных мастерских не уточнена в связи со сменой руководителя учреждения и не представлена в уведомительном порядке для регистрации.
6. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;
7. В нарушение п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы;
8. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Здание гаража (бывшая автомойка) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации;
9. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В соответствии с исполнительной документацией на автоматическую пожарную сигнализацию 2019-003-АПС в гараже, где стоят трактора над эвакуационным выходом во внутренний двор отсутствует световой указатель «Выход».

(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра от 20.09.2021 с фототаблицей протоколом инструментального обследования)

**При проверке использовались следующие технические средства:** рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г.; фотокамера фотоаппарата Canon PS 2006.

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра;
- 2) протокол инструментального обследования;
- 3) фототаблица;
- 4) предписание № 192/1 от 01.10.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).



Заместитель начальника 13 ОНПР по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Д.В Чирков

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



Чирков Дмитрий Васильевич, зам. начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, тел. 8-342-258-40-01 доб.313; E-mail: 13onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

*Директор ВСК*  
*т. 10.01.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

\*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
наименование территориального органа МЧС России, специального управления

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому  
городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому  
муниципальному району управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления

МЧС России по Пермскому краю

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44; тел. 8-342-258-40-01 доб.313, 13onpr.gu@59.mchs.gov.ru  
(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона, электронный адрес)

**Протокол инструментального обследования**

г. Кунгур, ул. Гоголя, 1

(место составления)

"20" сентября 2021 г

(дата окончания проведения осмотра)

Инструментальное обследование начато: 20.09.2021  
(дата)

14 час.30 мин  
(время)

Инструментальное обследование окончено: 20.09.2021  
(дата)

16 час.00 мин  
(время)

Место составления протокола: г. Кунгур, ул. Гоголя, 1 Заместителем начальника 13 Отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу,  
Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным  
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Пермскому краю Чирковым Дмитрием Васильевичем

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица ( лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

на основании статьи 82 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской  
Федерации».

на основании Решения от 10.09.2021 № 192

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии Ситникова Александра Сергеевича, Ответственного за производственную  
практику, охрану труда и гражданскую защиту ГБПОУ «Кунгурского  
сельскохозяйственного колледжа» (действующий по доверенности от 19.07.2021г № 13)

(контролируемое лицо (представитель), для представителя указывается: фамилия, инициалы, наименование и номер документа  
устанавливающий полномочия)

С участием специалиста (эксперта): без привлечения

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

Проведено инструментальное обследование: одноэтажных учебно-мастерских

(здания, сооружения, пожарные отсеки, территория, транспортное средство, технические средства для обнаружения пожара, обработки  
передачи ивещения о пожаре и (или) установки пожаротушения, противоподымной защиты, иное инженерное оборудование и  
устройства противопожарной защиты)

расположенного (ых) по адресу: г. Кунгур, ул. Гоголя, 1



В ходе инструментального обследования использовалось: рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г

(используемое специальное оборудование и (или) технические приборы)

Применяемые нормативно-правовые акты при инструментальном обследовании: не применялись

(наименование нормативно-правовых актов (акта))

В ходе инструментального обследования проводилось (ись): фотосъемка камера фотоаппарата Canon PS 2006

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате инструментального обследования установлено: В учебной мастерской, где стоит комбайн, ручной пожарный извещатель установлен на расстоянии менее 1,5 метра от уровня пола, (фактически 1,25 м).

К протоколу инструментального обследования прилагаются: фототаблица

(чертежи, схемы, планы, фототаблицы и т.п.)

Особые отметки: нет

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки) к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Замечания, заявления сделанные лицами, участвующими при инструментальном обследовании:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении инструментального обследования:

Ответственный за производственную практику,  
охрану труда и гражданскую защиту ГБПОУ  
«Кунгурского сельскохозяйственного колледжа»  
Ситников Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)


Специалист (эксперт)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Зам. начальника 13 ОНПР УНПР  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
Чирков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

наименование территориального органа МЧС России, специального управления

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому  
городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому  
муниципальному району управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Пермскому краю

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44; тел. 8-342-258-40-01 доб.313,13 onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона, электронный адрес)

**Протокол осмотра**

г. Кунгур, ул. Гоголя, 1

(место составления)

"20" сентября 2021 г

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 14 час. 30 мин окончен 16 час. 00 мин.

(указывается дата и время каждого из посещения объектов (помещений) контролируемого лица)

Заместителем начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому  
и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
Чирковым Дмитрием Васильевичем.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

Место проведение осмотра: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 1

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Ситников Александр Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, (при наличии) представителя контролируемого лица)

В ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали: не  
присутствовали

(фамилия, имя, отчество, представителей общественного народного фронта, фамилия инициалы Уполномоченного по защите прав  
предпринимателей)

(\* в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом  
указанные графы не заполняются)

В ходе контрольного (надзорного) действия присутствовали специалисты (эксперты): не  
присутствовали

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



Разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренная статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено по адресу: г. Кунгур, ул. Гоголя, 1 расположены одноэтажные учебно-мастерские. Стены – кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, перегородки – кирпичные, гипсокартонные, кровля двухскатная с чердаком, покрытие кровли – металлические листы по деревянной обрешетке

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления 9 пояснения контролируемого лица)

1. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководителем организаций не определены категории для производственных и складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;
2. В нарушение статьи 32, статья 88 часть 1 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Учебные мастерские класс функциональной пожарной опасности - Ф4.2, гараж класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2;
3. В нарушение ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В гараже для тракторов расположен склад для хранения различных материалов, дверь в склад не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная, обита железом);
4. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». В учебной мастерской, где стоит комбайн, ручной пожарный извещатель установлен на расстоянии менее 1,5 метра от уровня пола, (фактически 1,25 м);
5. В нарушение ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", приказа МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности". Декларация пожарной безопасности в отношении учебно-производственных мастерских не уточнена в связи со сменой руководителя учреждения и не представлена в уведомительном порядке для регистрации.
6. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;
7. В нарушение п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы;



8. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Здание гаража (бывшая автомойка) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации;

9. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В соответствии с исполнительной документацией на автоматическую пожарную сигнализацию 2019-003-АПС в гараже, где стоят трактора над эвакуационным выходом во внутренний двор отсутствует световой указатель «Выход».

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись) камера фотоаппарата Canon PS 2006

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнений протокола осмотра

не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы, участника (ов), внесшего замечания, с указанием замечания либо неточности)

Ответственный за производственную практику,  
охрану труда и гражданскую защиту ГБПОУ  
«Кунгурского сельскохозяйственного колледжа»  
Ситников Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьей 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Зам. начальника 13 ОНПР УНПР  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
Чирков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (-лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)



**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**об административном правонарушении**

«01» октября 2021 г.

Пермский край, г. Кунгур  
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Заместитель начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю – заместитель главного государственного инспектора Кунгурского городского округа, Березовского муниципального округа, Кунгурского и Кишертского муниципальных районов по пожарному надзору майор внутренней службы Чирков Дмитрий Васильевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3, и 28.5 Кодекса Российской Федерации

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми составлен протокол)

об административных правонарушениях

составил настоящий протокол в том, что должностное лицо – директор ГБПОУ «КСХК»

1. Фамилия, имя, отчество Пилипчук Николай Иванович
2. Дата и место рождения 05.08.1960 г.р. Украина, Киевская обл.
3. Адрес места регистрации, тел. г. Кунгур, ул. Гоголя, 1, 81
4. Место работы (учебы) ГБПОУ «КСХК»
5. Занимаемая должность директор
6. Заработная плата (иной заработок) —
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия 57 07 0168  
777 860001 13.03.2008 г. УФМС г. Кунгур
8. Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности и когда \_\_\_\_\_

со слов нет

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

9. нарушил \_\_\_\_\_

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 20.09.2021 по 01.10.2021 на основании решения от 10.09.2021 № 192 проведена плановая выездная проверка с целью контроля соблюдения юридическим и должностными лицами – Государственного бюджетного профессионального образования учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» требований пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что должностным лицом – директором Государственного бюджетного профессионального образования учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» Пилипчуком Николаем Ивановичем в 16 часов 00 минут 01.10.2021 по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 1 допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

1. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководителем организаций не определены категории для производственных и складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;
2. В нарушение статья 32, статья 88 часть 1 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой



ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Учебные мастерские класс функциональной пожарной опасности - Ф4.2, гараж класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2;

3. В нарушение ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В гараже для тракторов расположен склад для хранения различных материалов, дверь в склад не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная, обита железом);

4. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». В учебной мастерской, где стоит комбайн, ручной пожарный извещатель установлен на расстоянии менее 1,5 метра от уровня пола, (фактически 1,25 м);

5. В нарушение ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", приказа МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности". Декларация пожарной безопасности в отношении учебно-производственных мастерских не уточнена в связи со сменой руководителя учреждения и не представлена в уведомительном порядке для регистрации;

6. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

7. В нарушение п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы;

8. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Здание гаража (бывшая автомойка) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации;

9. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В соответствии с исполнительной документацией на автоматическую пожарную сигнализацию 2019-003-АПС в гараже, где стоят трактора над эвакуационным выходом во внутренний двор отсутствует световой указатель «Выход».

**При проверке использовались следующие технические средства:** рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г;

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

**Факт подтверждают свидетели:**

1. \_\_\_\_\_



(фамилия, имя, отчество)

(подписи)

(адрес места жительства)

2.

(фамилия, имя, отчество)

понятых)

(адрес места жительства)

**Потерпевшие:**

1.

(фамилия, имя, отчество)

(подписи)

(адрес места жительства)

2.

(фамилия, имя, отчество)

потерпевших)

(адрес места жительства)

**Подпись**

(лица, составившего протокол)

Д.В. Чирков

(Фамилия, имя, отчество)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные:

**Статья 2.4 Административная ответственность должностных лиц**

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

**Примечание.** Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, арбитражные управляющие, а также совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, 15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 настоящего Кодекса, члены советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контрактные управляющие, работник контрактной службы, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 - 7.32, частями 7, 7.1 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе члены комиссии по осуществлению закупок, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции члена лицензионной комиссии и совершившие административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.6.2 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения,



несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное.

#### **Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях**

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

#### **Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении**

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом; 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения; 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

#### **Статья 25.3. Законные представители физического лица**

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители; 2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители; 3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом; 4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц; 5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.

#### **Статья 25.5. Защитник и представитель**

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. 2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. 5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

При этом мне разъяснено, что в соответствии с ч.1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

4.10.14.

(дата)

Согласен.

(ознакомлен(а))

(подпись)


Пилипчук Николай Иванович  
(Фамилия, имя, отчество)



Ваше административное дело будет рассмотрено 14.10.2021 г. в 11 час 20 мин. в 13 ОНПР по адресу:  
г. Кунгур, ул. Молодежная, 44, кабинет № 201

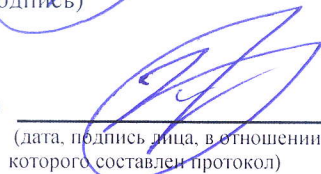
(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

14.10.21  
(дата)

  
(подпись)

Пилипчук Николай Иванович  
(Фамилия, имя, отчество)

Копию протокола получил(а)


  
(дата, подпись лица, в отношении  
которого составлен протокол)

Пилипчук Николай Иванович  
(ФИО)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

Согласен

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
(подпись)

Пилипчук Николай Иванович  
(ФИО)



**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**об административном правонарушении**

«01» октября 2021 г.

г. Кунгур  
(место город, село, район)

Я, Заместитель начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю – заместитель главного государственного инспектора Кунгурского городского округа, Березовского муниципального округа, Кунгурского и Кишертского муниципальных районов по пожарному надзору майор внутренней службы Чирков Дмитрий Васильевич, руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 28.3 КоАП РФ, рассмотрев материалы плановой проверки в отношении:

1. Полное наименование юридического лица: Государственное бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»
2. Юридический адрес, тел. (факс): Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2 т. 8 (34271)2-78-90
3. ОГРН 1025901893478; ИНН 5940100821; КПП 591701001
4. ФИО законного представителя: Пилипчук Николай Иванович
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Приказ Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-01—13-117 от 19.12.2019г
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт гражданина РФ  
57 07 168 777 86уроа 13 03 2008 УФМС г. Кунгуро
7. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Пермскому краю
8. Сведения о привлечении к административной ответственности: не привлекалось

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 20.09.2021 по 01.10.2021 на основании решения от 10.09.2021 № 192 проведена плановая выездная проверка с целью контроля соблюдения юридическим лицом - Государственного бюджетного профессионального образования учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» (далее - юридическое лицо) требований пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что юридическим лицом в 16 часов 00 минут 01.10.2021 по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 1 допущены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководителем организаций не определены категории для производственных и складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;
2. В нарушение статья 32, статья 88 часть 1 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Учебные мастерские



класс функциональной пожарной опасности - Ф4.2, гараж класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2;

3. В нарушение ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В гараже для тракторов расположен склад для хранения различных материалов, дверь в склад не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная, обита железом);

4. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». В учебной мастерской, где стоит комбайн, ручной пожарный извещатель установлен на расстоянии менее 1,5 метра от уровня пола, (фактически 1,25 м);

5. В нарушение ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", приказа МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности". Декларация пожарной безопасности в отношении учебно-производственных мастерских не уточнена в связи со сменой руководителя учреждения и не представлена в уведомительном порядке для регистрации;

6. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

7. В нарушение п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы;

8. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Здание гаража (бывшая автомойка) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации;

9. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В соответствии с исполнительной документацией на автоматическую пожарную сигнализацию 2019-003-АПС в гараже, где стоят трактора над эвакуационным выходом во внутренний двор отсутствует световой указатель «Выход».

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

**При проверке использовались следующие технические средства:** рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021 г.

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Законному представителю юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу – Пилипчуку Николаю Ивановичу, разъяснены права и обязанности:

**Статья 2.10 КоАП РФ. Административная ответственность юридических лиц**

1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V настоящего Кодекса не указано, что установленные данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в



отношении и физического, и юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть применены только к физическому лицу.

3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо.

5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено административное правонарушение.

6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, административная ответственность за совершение административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до завершения реорганизации.

8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 3.2 настоящего Кодекса юридическому лицу за совершение административного правонарушения до завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом положений частей 3 - 6 настоящей статьи.

9. В случае совершения административного правонарушения единоличным исполнительным органом юридического лица, имеющим статус юридического лица, административное наказание назначается ему в пределах санкции, предусмотренной для юридических лиц.

#### **Статья 24.2. КоАП РФ. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях**

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

#### **Статья 25.1 КоАП РФ. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении**

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

#### **Статья 25.4 КоАП РФ. Законные представители юридического лица**

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

#### **Статья 25.5 КоАП РФ. Защитник и представитель**

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола об административном правонарушении. В случае административного задержания физического лица в связи с административным правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента административного задержания.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.



Конституция РФ ст. 51. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Часть 4.1. статьи 28.2 КоАП РФ. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

В соответствии с ч. 5 ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ, в нем делается соответствующая запись.

подпись

(Пилипчук Н.И.)  
Ф.И.О.

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол (защитника):

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(подпись лица, в отношении  
которого ведется производство  
(защитника))

(Пилипчук Н.И.)  
(ФИО)

(подпись лица, составившего протокол)

(Чирков Д.В.)  
(ФИО)

Копию протокола направить законному представителю Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» Пилипчуку Н.И.

(ФИО заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

Копию протокола получил(а)

(дата, подпись)

(ФИО)